



S.A.S au capital de 48 000 €

INSTRUCTIONS DE POSE	
TRAPPE DE VISITE VERTICALE	
Gamme	TVB EI60
PV de référence	EFR-15-003851

Généralités : Cette notice s'applique aux trappes de visites modèles TVB37 EI60 & TVB41 EI60 afin d'effectuer la pose ément au procès verbal de résistance au feu.

Informations données à titre indicatif, seuls les éléments stipulés dans le procès verbal et ses extensions sont à prendre en compte pour le respect du PV.

Produit : Trappe de visite verticale, cadre et ouvrant MDF + panneau feu, joint isophonique et joint intumescent, fermeture par 2 ou 4 batteuses (carré 6x6)

Construction support :

La trappe peut être installée dans :

- construction support rigide

Béton ou maçonnerie de parpaings en béton, performance REI120

- construction support flexible

Cloison légère à ossature métallique et à parements en plaques de plâtre ; épaisseur minimale 98 mm de performance EI120

En périphérie du bâti, un chevêtre est réalisé comme suit:

- montants M48 toute hauteur au droit des montants du bâti
- rail R48 en traverse haute et basse du bâti
- renforcement de l'imposte et de l'allège par des tronçons de montants M48 : 2 fixés sur les montants filants et placés entre les montants toute hauteur au pas déterminé par le procès-verbal de la cloison.
- Au niveau de la baie, sont vissées au chevêtre 2 lattes de plaque de plâtre de référence BA13 (PLACOPLATRE), de largeur 48 et 74 mm



Fixation :

Vis TF Ø 4.5 x 80 mm au travers de l'ossature métallique de la cloison, vis Ø4.5 x 80 et chevilles Ø 6 x 30 (pour les constructions rigides).


Vis positionnées à 150 mm des angles, entraxe maxi 388mm.

Etanchéité :


Le jeu entre le bâti et la construction support, de 1 mm maximum, est comblé par du mastic intumescent de référence ACRYLODICE F (ODICE).

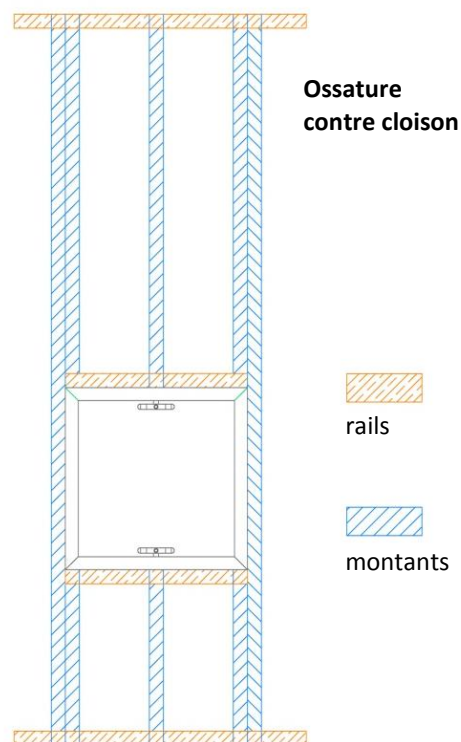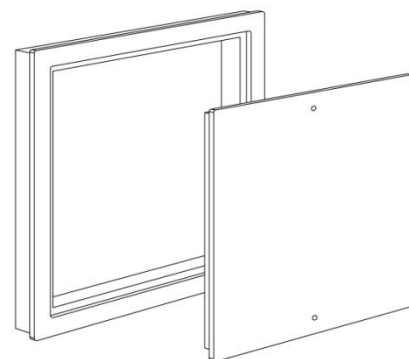

Pose sur structure rigide

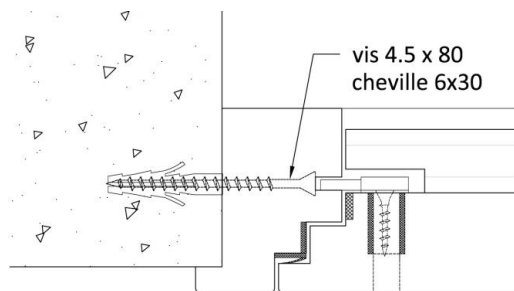

Pose sur structure flexible

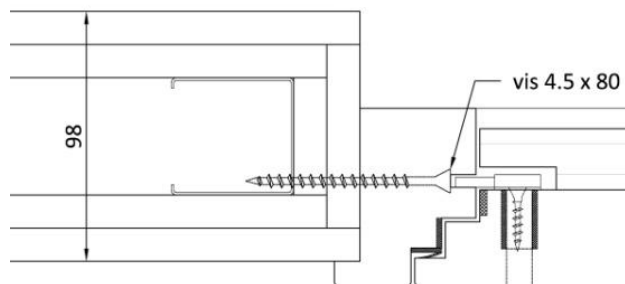

B.P. 41523 - 2, rue des Landes - ST PIERRE-MONTLIMART
49115 - MONTREVAULT-SUR-EVRE CEDEX

Tél. 02 41 75 77 55 - Fax. 02 41 75 18 99 - email : fabrication@breheret.com

BTP Angers 08 20117 A 001 - CCP Nantes 2916 87 K - RC 71 B 33 - Siren 071 200 331 00024 - N° Intra communautaire FR 210 712 00331-APE 4332A